

Érzékelő S / Detector S

awex
fire system

P.P.H.U. AWEX Rafał Stanucha
Ul. Długa 39 Masłomiaża
32-091 Michałowice
tel:+48 12 681 55 00
fax:+48 12 681 55 22
www.awex.eu

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MŰSZAKI ADATOK:

- Működési feszültség: 16 - 30 V DC
- Nyugalmi áram: <160µA
- Riasztási áram: <550µA
- Használhatóság teszttűz érzékelésére: EN 54-7 szabvány szerint
- Működési hőmérséklet: -25°C-tól 55°C-ig
- Rövidzárlat leválasztó: beépített, kétoldali
- Védettség: IP 20
- Szín: fehér
- Méretek: Ø110 x 50 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

- Megfelelés az EN 54-7:2000+A1:2002+A2:2006 szabványnak
- Megfelelés az EN 54-17:2005+AC:2007 szabványnak
- Építőiparban használt
- Tűzjelző rendszerekhez tervezett
- Optikai, szórt fényű füstérzékelés
- Szennyezettségi szint figyelése
- Állítható riasztási küszöbérték
- Polikarbonát készülékház

A megfelelő és hibamentes működés érdekében a következő szabályokat be kell tartani:

- Csak Awex FAS tűzjelző központtal használható
- Az érzékelő telepítését csak szakképzett és tanúsítvánnyal rendelkező személy végezheti
- Az eszköz dokumentált ellenőrzését évente el kell végezni
- Tilos bármilyen módosítást alkalmazni az elektronikai és mechanikai részegységeken

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK:

Követelmények a garanciális szolgáltatások igénybevételéhez:

- Nem látható külső sérülés
- Nem látható illetéktelen módosítás
- A gyártói előírásoknak megfelelő használat
- A jelzőkábel és tápkábel megfelelő csatlakoztatása

Igazolás száma / Certificate No.: 1438-CPR-0513

DoP szám / DoP No.: 3/FS/2017/PL


Műszaki adatok: Használati útmutató S füstérzékelő

Technical data: UM Detector S

24V
DC

LED

IP 20



Az ÁLTALANOS GARANCIÁLIS FELTÉTELEK megtalálhatók a gyártó honlapján www.awex.eu


Azok a termékek, melyek egyedi megrendelések alapján lettek gyártva és amelyek eltérnek az alap termékínálattól nem küldhetők vissza.

GENERAL CONDITIONS OF WARRANTY are available on manufacturer's website at www.awex.eu

The goods ordered that were manufactured according to the individual order and differ from the standard offer of Awex may be not returned.


1 ÉRZÉKELŐ HÁZ ÉS ÉRZÉKELŐ ALJZAT

DETECTOR BASE AND COVER OF DETECTOR S

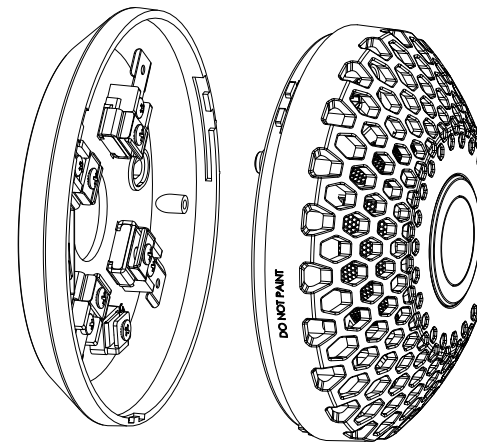


2 MÉRETEK

DIMENSIONS

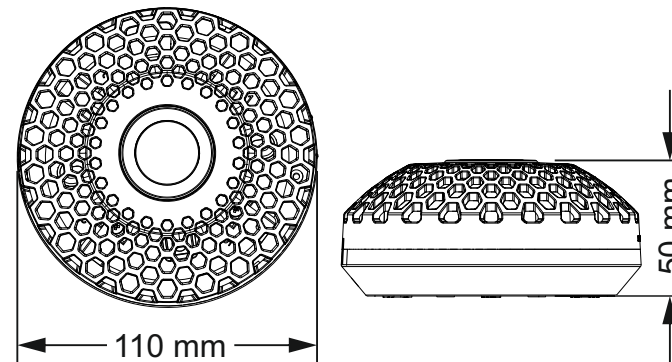

3 ÉRZÉKELŐ ALJZAT RÖGZÍTÉSE


ASSEMBLY OF DETECTOR BASE

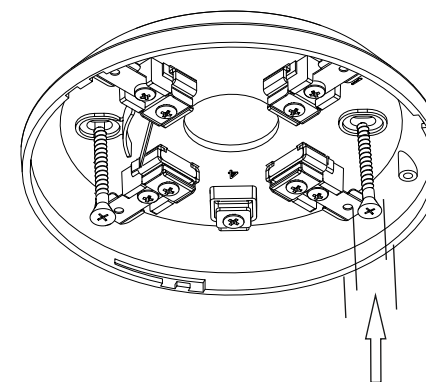

ajánlott Ø6mm-es csavarok / recommended rawlplugs Ø6mm

4 KÁBELEK BEVEZETÉSÉNEK HELYE

INSTALLATION OF THE CONTROL AND SUPPLY CABLE




Kivágás helye felületszerelt kábelvezetés esetén
Place of the cable entry on the surface

Kivágás helye süllyesztett kábelvezetés esetén
Place of the cable entry under the surface


5 AZ ESZKÖZ FELHELYEZÉSE AZ ALJZATRA

FITTING THE DEVICE IN THE DETECTOR BASE

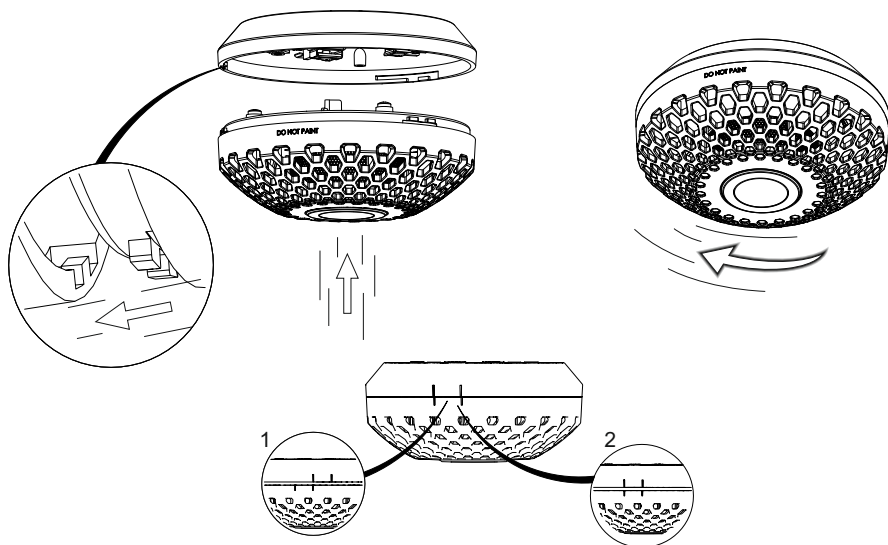


6 AZ ESZKÖZ RÖGZÍTÉSE AZ ALJZATON

LOCKING THE DEVICE IN THE DETECTOR BASE

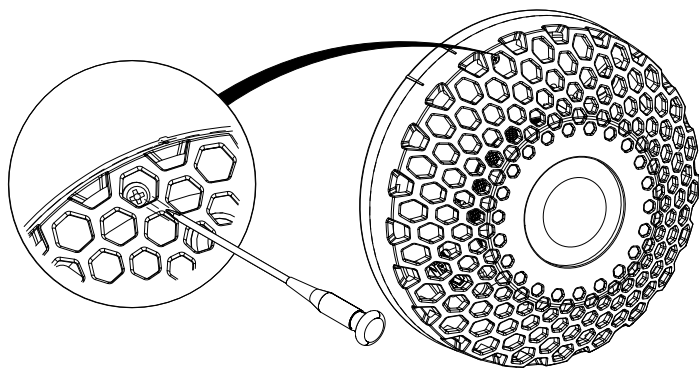


FIGYELEM!!! / ATTENTION!!!

NE TÁVOLÍTSA EL
DO NOT REMOVE



7 A JELZŐKÁBEL BEKÖTÉSI RAJZA

CONNECTION OF THE CONTROL AND SUPPLY CABLE

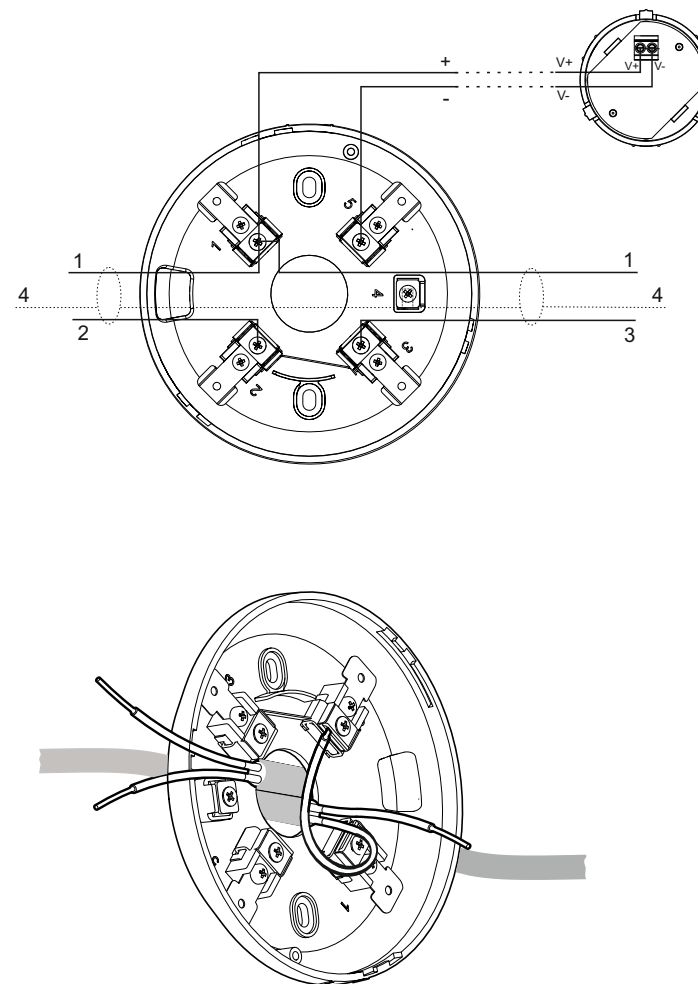

Az aljzat bekötési pontjainak megnevezése	
Sorkapocs száma	Jelzőkábel vezetékének megnevezése
1	Vezetékek (+)
2	Bemenő vezeték (-)
3	Kimenő vezeték (-)
4	Kábel árnyékolások
5	Másodikjelző vezeték (-)

Identification of detector connection terminals	
Terminal	Identification of the detection circuit wires
1	(+) wires
2	Input line (-)
3	Output line (-)
4	Shield (connection in the base)
5	Supply cable WZ (-)

A GYÁRTÓ AJÁNLÁSAI A TELEPÍTÉSHEZ:

A termék a valóságban kis mértékben eltérhet az útmutatóban található ábráktól.
Az érzékelőt YnTKSYekw vagy HTKSHekw kábellel kell az érzékelőhurokba kötni.
A jelzőkábeleket az érzékelő aljzat megfelelő sorkapcsaiba kell csatlakoztatni.

MANUFACTURER'S RECOMMENDATION FOR INSTALLATION:

The drawing enclosed in this instruction may be vary than in the finished products.
The fire detector should be installed on detection circuit using YnTKSYekw or HTKSHekw cables.
The control and supply lines should be connected to correct terminals located in the seat.