

Kézi jelzésadó / ROP 21



P.P.H.U. AWEX Rafał Stanuch
Ul. Długa 39 Masłomiaża
32-091 Michałowice
tel:+48 12 681 55 00
fax:+48 12 681 55 22
www.awex.eu

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MŰSZAKI ADATOK:

- Működési feszültség: 16 - 30 V DC
- Nyugalmi áram: <math><130\mu A^*</math>
- Riasztási áram: <math><500\mu A^*</math>
- Kábel keresztmetszet: 0,8-1,5mm²
- Rövidzárlat leválasztó: beépített, kétoldali
- Működési hőmérséklet: 0°C-tól 55°C-ig
- Védettség: IP 21*
- Szín: piros
- Méretek: 86x86x45 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

- „A” típusú
- Megfelelés az EN 54-11:2000+A1:2005 szabványnak
- Megfelelés az EN 54-17:2005+AC:2007 szabványnak
- Építőiparban használt
- Tűzjelző rendszerekhez tervezett
- Alaphelyzeti állapotba visszaállítható
- Címezhető rendszerben való működés
- Működésjelző LED fény
- Polikarbonát készülékház

A megfelelő és hibamentes működés érdekében a következő szabályokat be kell tartani:

- Csak Awex FAS tűzjelző központtal használható
- A kézi jelzésadó telepítését csak szakképzett és tanúsítvánnyal rendelkező személy végezheti
- Az eszköz dokumentált ellenőrzését évente el kell végezni
- Tilos bármilyen módosítást alkalmazni az elektronikai és mechanikai részegységeken

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK:

Követelmények a garanciális szolgáltatások igénybevételéhez:

- Nem látható külső sérülés
- Nem látható illetéktelen módosítás
- A gyártói előírásoknak megfelelő használat
- A jelzőkábel és tápkábel megfelelő csatlakoztatása

Igazolás száma / Certificate No.: 1438 - CPR - 0510

Teljesítményállandósági szám CNBOP: 2853/2017


DoP szám / DoP No.: 6/FS/2017/PL

Műszaki adatok: Használati útmutató ROP 21 Kézi jelzésadó

Technical data: UM ROP 21

* ez a tulajdonság a CNBOP-PIB által végzett teljesítményállandósági ellenőrzése és kiértékelése során nem került megerősítésre

* feature not confirmed during the assessment and verification of constancy of performance carried out by CNBOP-PIB



Az ÁLTALÁNOS GARANCIÁLIS FELTÉTELEK megtalálhatók a gyártó honlapján www.awex.eu


GENERAL CONDITIONS OF WARRANTY are available on manufacturer's website at www.awex.eu

Azok a termékek, melyek egyedi megrendelések alapján lettek gyártva és amelyek ellentét az alapi termékünkhöz nem küldhetők vissza.

The goods ordered that were manufactured according to the individual order and differ from the standard offer of Awex may be not returned.


1 KÉZI JELZÉSADÓ ROP 21

MANUAL CALL POINT: ROP 21

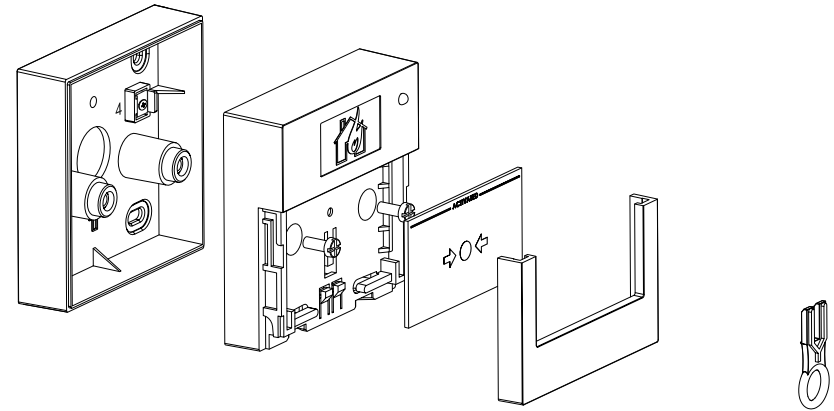


2 MÉRETEK

DIMENSIONS

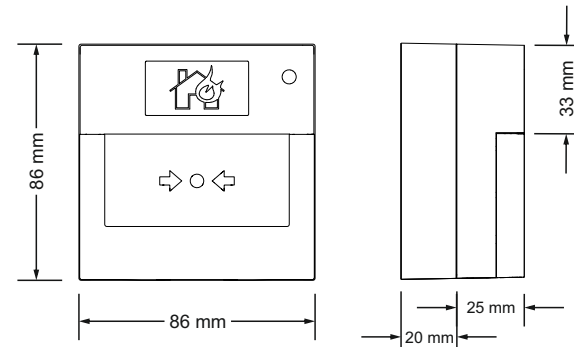

3 KÉZI JELZÉSADÓ ALJZATÁNAK RÖGZÍTÉSE


ASSEMBLY OF THE SEAT

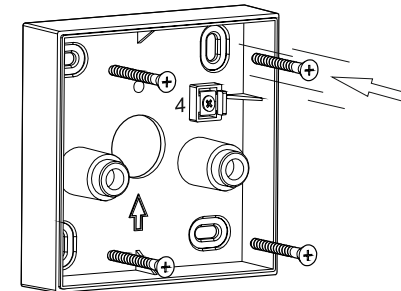

ajánlott Ø6mm-es csavarok / recommended rawlplugs Ø6mm


4 KÉZI JELZÉSADÓ KERETÉNEK ÉS ELŐLAPJÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA

DISASSEMBLY OF THE FRAME

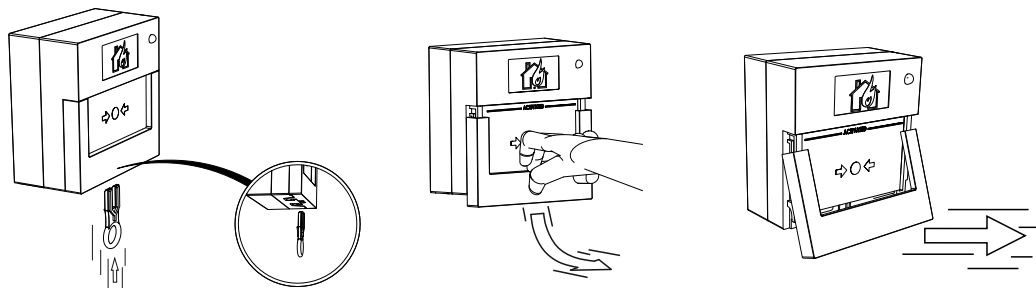


5 KÉSZÜLÉKHÁZ FELSZERELÉSE, ELŐLAP BEHELYEZÉSE

ASSEMBLY OF THE HAUSING

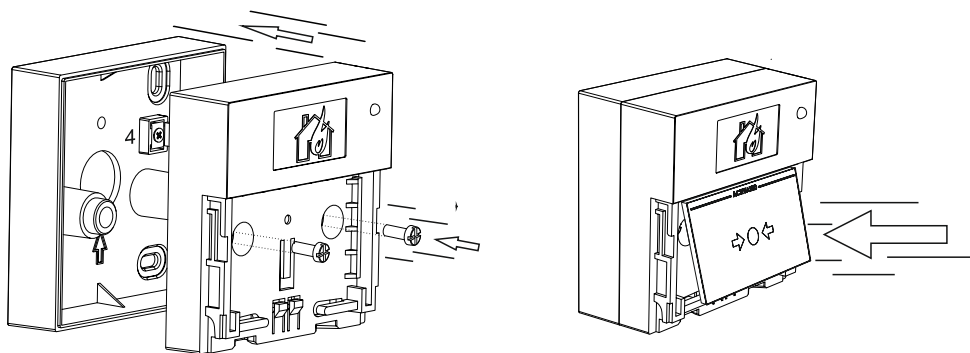



6 A KERET FELHELYEZÉSE

ASSEMBLY OF THE FRAME

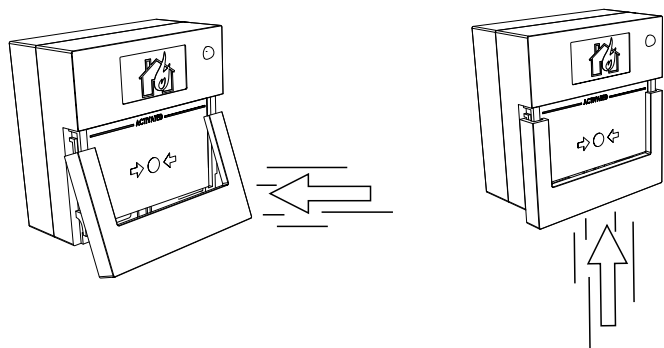

7 A JELZŐKÁBEL BEKÖTÉSI RAJZA

CONNECTION OF THE CONTROL AND SUPPLY CABLE

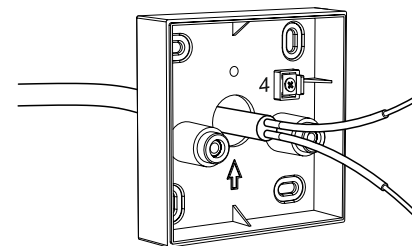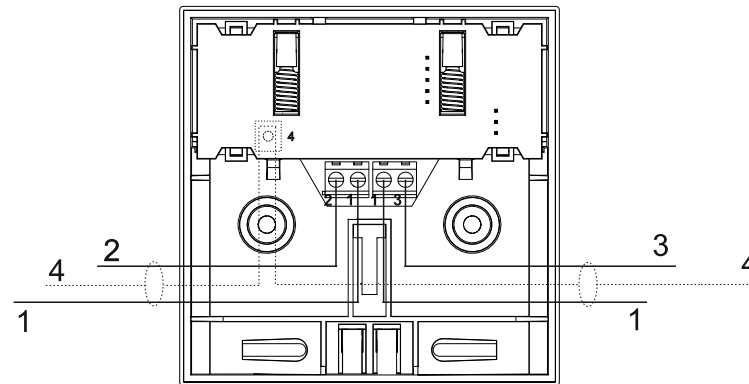

A kézi jelzésadó bekötési pontjainak megnevezése	
Sorkapocs száma	Jelzőhurok vezetékének megnevezése
1	Vezetékek (+)
2	Bemenő vezeték (-)
3	Kimenő vezeték (-)
4	Kábel árnyékolás (aljzatba kötve)

Identification of MCP connection terminals	
Terminal	Identification of the detection line wires
1	(+) wire
2	Input line (-)
3	Output line (-)
4	Shield of the cable

A GYÁRTÓ AJÁNLÁSAI A TELEPÍTÉSHEZ:

A termék a valóságban kis mértékben eltérhet az útmutatóban található ábráktól.
A kézi jelzésadót YnTKSYekw vagy HTKSHekw kábellel kell az érzékelőhurokba kötni.
A jelzőkábeleket az érzékelő aljzat megfelelő sorkapcsaiba kell csatlakoztatni.

MANUFACTURER'S RECOMMENDATION FOR INSTALLATION:

The drawing enclosed in this instruction may be vary than in the finished products.
The manual call point should installed on detection lines using YnTKSYekw or HTKSHekw.
The control and supply cables should be connected to correct terminals located on the PCB board in the device base.